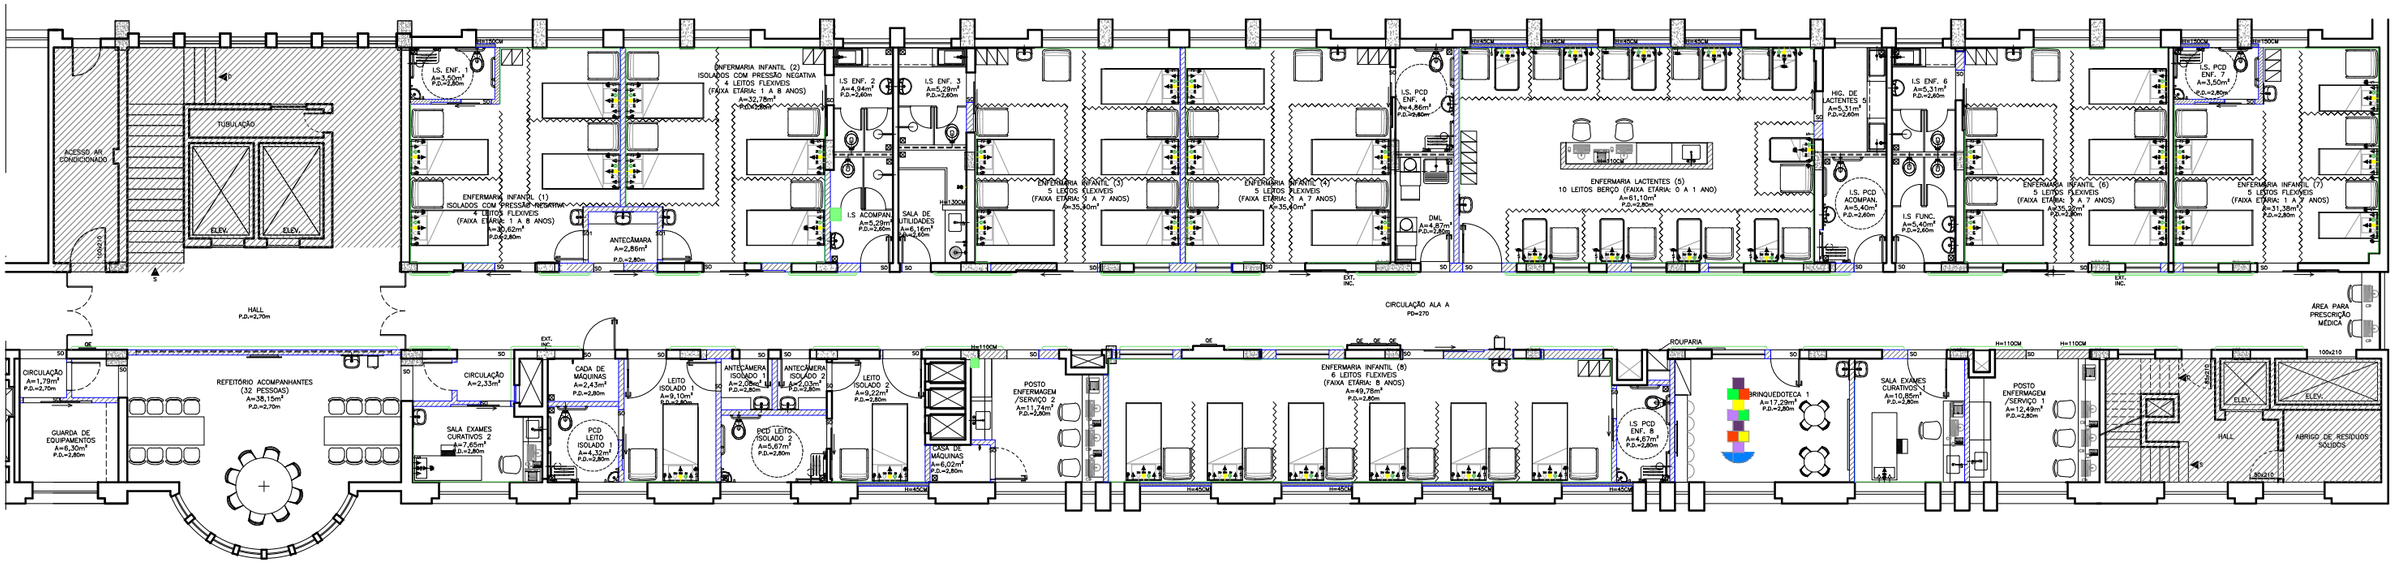

PLANTA GASES MEDICINAIS
PEDIATRIA 3ºA
ESC 1/50

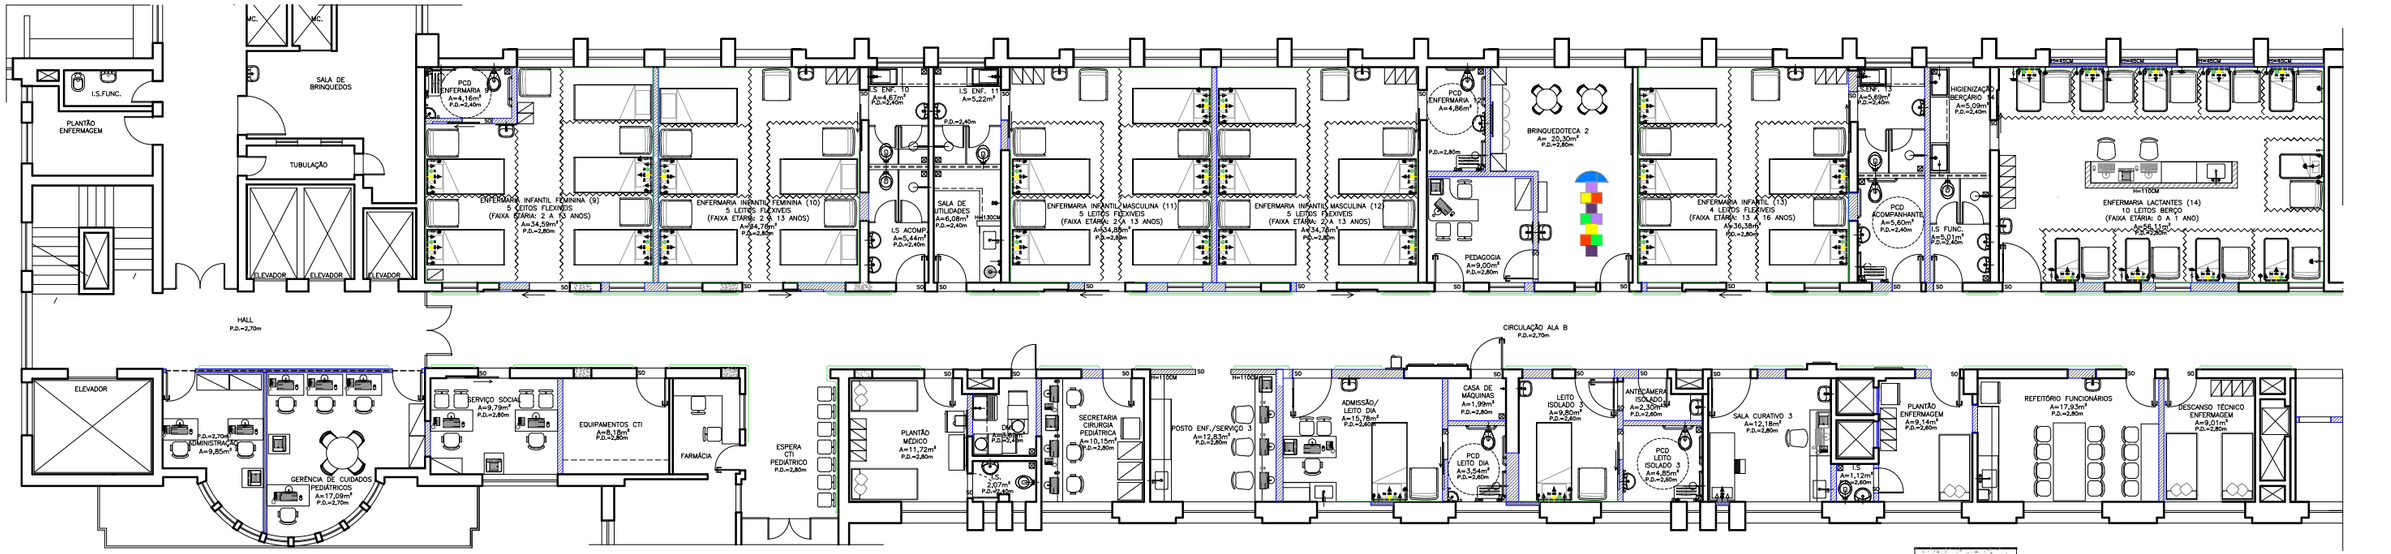

PLANTA GASES MEDICINAIS
PEDIATRIA 3ºB
ESC 1/50

OBS:

* A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVERÁ ANALISAR O PROJETO CONFORME NORMA VIGENTE E FAZER O AS BUILT.
* CONSIDERAR PAINEL DOS GASES MEDICINAIS NOS POSTOS DE ENFERMAGEM

LEGENDA: TOMADA E GÁS (PLANTA)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
	BRANDELA (DEIXAR 50 O PONTO DE ILUMINAÇÃO DE CABECEIRA DE LEITO)	H=180cm DO PISO
	CHAMADA DE LEITO	H=130CM DO PISO
	INTERRUPTOR DA ARANDELA	H=130CM DO PISO
	TOMADA DUPLA 127v	H=130CM DO PISO
	TOMADA SIMPLES 127v	H=40CM DO PISO
	TOMADA SIMPLES 220v	H=40CM DO PISO
FNM	GÁS MEDICINAL AR COMPRIMIDO	H=150CM DO PISO
FVC	GÁS MEDICINAL VÁCUO	H=150CM DO PISO
FO	GÁS MEDICINAL OXIGÊNIO	H=150CM DO PISO


ENTREFORRO
FORRO
AR
15
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
220
220
220